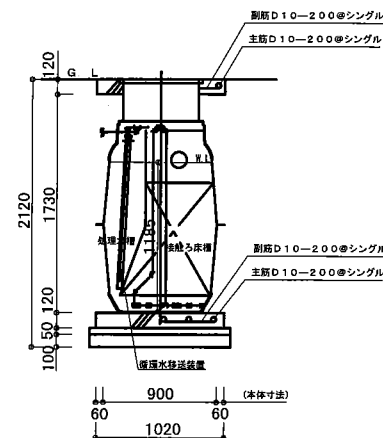
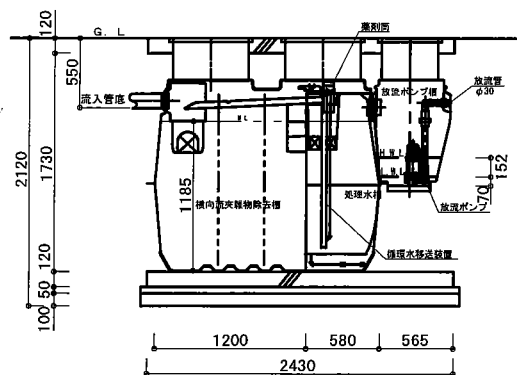
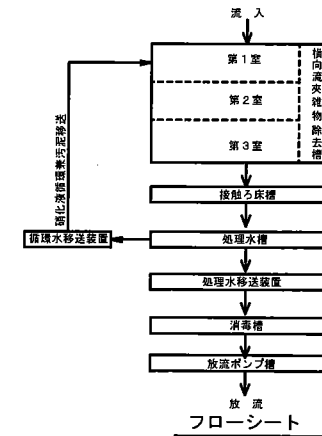
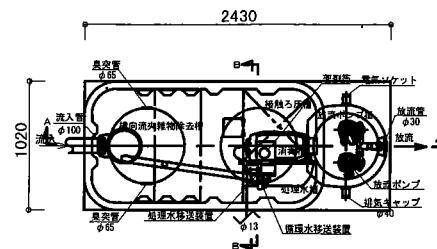
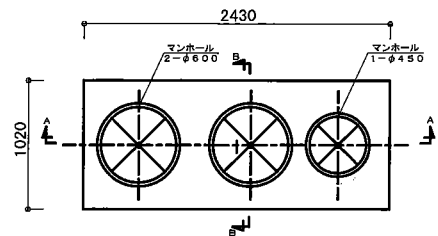


ダイキアックス浄化槽	
型式	XJ-5
認定番号	8-24-H-001
仕 様 表	
分類	合併処理
処理計画人員	5 人
処理計画汚水量	1.0 m ³ /日
流入水質	BOD 200mg/L T-N 45mg/L
放流水質	BOD 20mg/L T-N 20mg/L
処理方式	横向流夾雑物除去接触ろ床循環方式
	有効容量 (m ³)
横向流夾雑物除去槽	1.074
接触ろ床槽	0.373
処理水槽	0.141
消毒槽	0.015
放流ポンプ槽	0.040
電気機器仕様	
プロワ	100V-単相-35W 1台
放流ポンプ	100V-単相-130W 2台

注記
 スラブ荷重は、 $T-2$ とする。
 マンホールは、FRP製とする。
 異突工事は、処理槽工事外とする。
 異突横引き配管は、上り勾配施工とする。
 流入・放流配管は、処理槽工事外とする。
 処理槽流入部付近に給水栓を設けること。但し、処理槽工事外とする。
 本図は、著上り材 $H=300\text{mm}$ を設置した図面となります。
 異突等の工事ができない場所は、放流ポンプ槽から放流先に空気逃がし配管を行って下さい。