
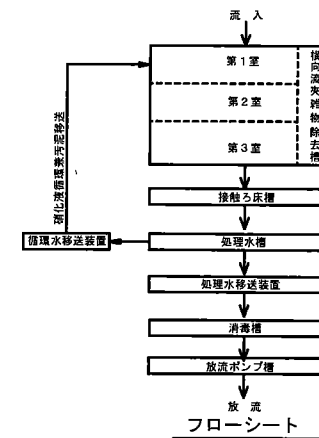
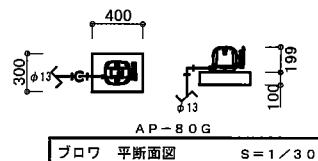
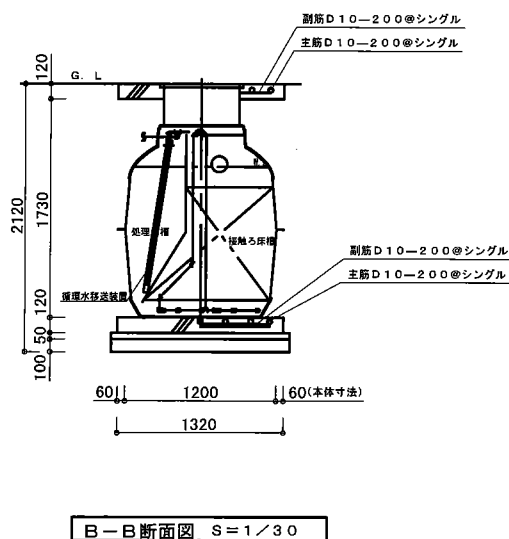
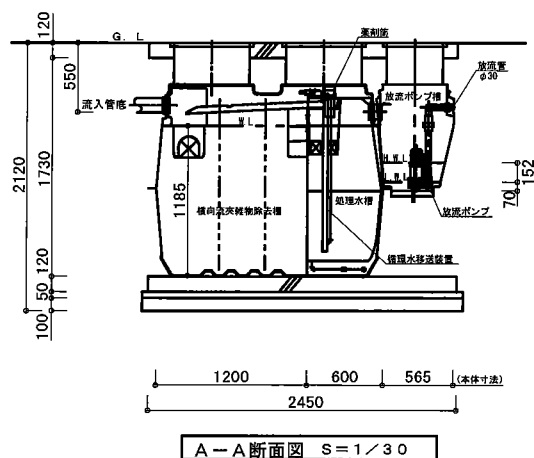
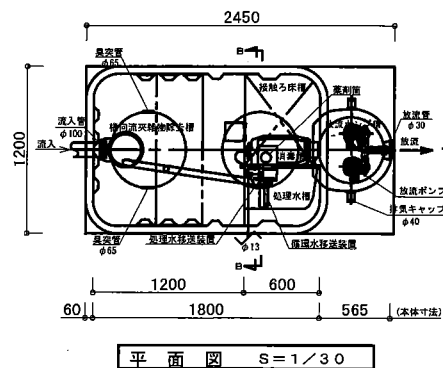


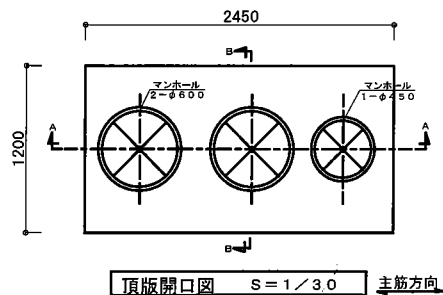

ダイアキス浄化槽	
型式	XJ-7
型式認定番号	8-24-H-002
仕 様 表	
分類	合併処理
処理計画人員	7 人
処理計画汚水量	1.4 m ³ /日
流入水質	BOD 200mg/L
	T-N 45mg/L
放流水質	BOD 20mg/L
	T-N 20mg/L
処理方式	横向往来雑物除去接触ろ床循環方式
有効容量 (m ³)	
横向往来雑物除去槽	1.471
接触ろ床槽	0.501
処理水槽	0.215
消毒槽	0.015
放流ポンプ槽	0.040
電気機器仕様	
ブロワ	100V-単相-51W 1台
放流ポンプ	100V-単相-130W 2台

注記

スラブ荷重は、T-2とする。

マンホールは、FRP製とする。

臭突工事は、処理槽工事外とする。

臭突横引き配管は、上り勾配施工とする。

流入・放流配管は、処理槽工事外とする。

処理槽流入部付近に給水栓を設けること。但し、処理槽工事外とする。

本図は、嵩上げ材H=300mmを設置した図面となります。

臭突管の工事ができない場所は、放流ポンプ槽から放流先に空気逃がし配管を行って下さい。

承認	設計	審査	審査	承認	日付	件名	コード
	近藤	窪田	—	森	25.03.27	XJ-7ポンプ放流 鹿児島仕様 支柱省略工事	S250820010
株式会社 ダイアキス					尺度	図名	図番
					A2:1/30	処理槽一般構造図	1P010-1/1