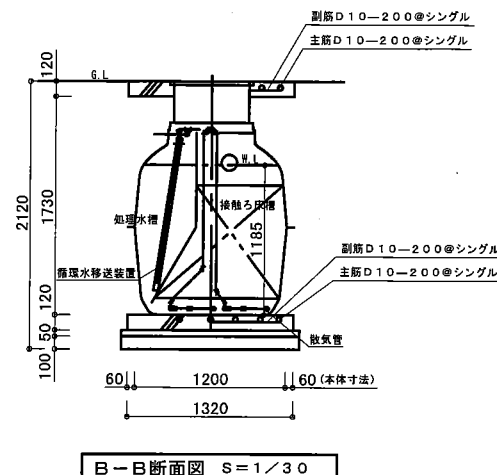
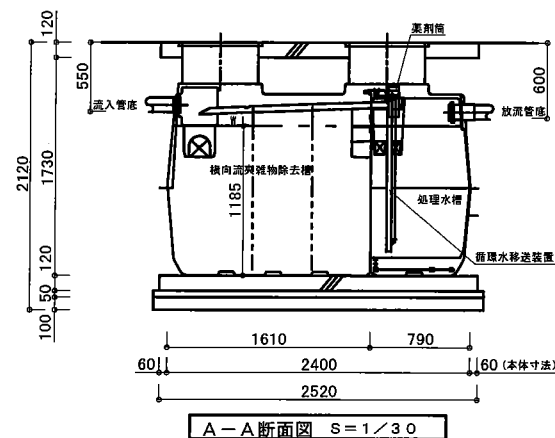
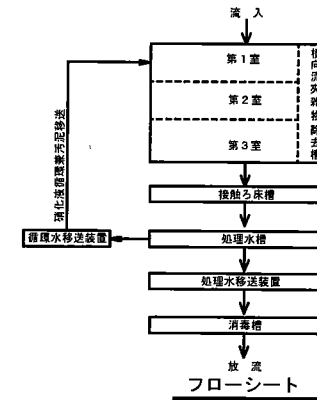
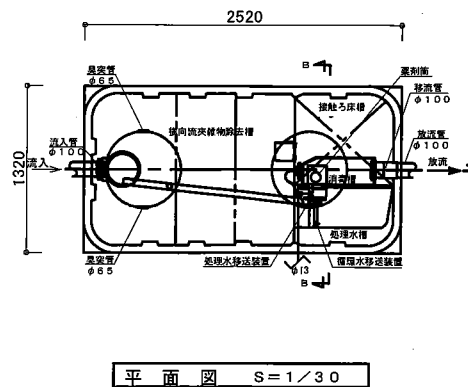
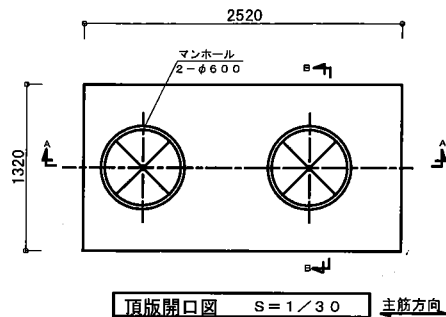


ダイキアクシス浄化槽	
型式	XJ-10
型式認定番号	B-24-H-003
仕 様 表	
分類	合併処理
処理計画人員	10 人
処理計画汚水量	2.0 m ³ /日
流入水質	BOD 200mg/L T-N 45mg/L
放流水質	BOD 20mg/L T-N 20mg/L
処理方式	横向往来雑物除去接触ろ床管理方式
有効容量 (m ³)	
横向往来雑物除去槽	2.071
接触ろ床槽	0.681
処理水槽	0.291
消毒槽	0.021
電気機器仕様	
ブロウ	100V-単相-71W 1台

注記
 スラブ荷重は、T-2とする。
 マンホールは、FRP製とする。
 臭突工事は、処理槽工事外とする。
 臭突横引き配管は、上り勾配施工とする。
 流入・放流配管は、処理槽工事外とする。
 処理槽流入部付近に給水栓を設けること。但し、処理槽工事外とする。
 本図は、嵩上げ材H=300mmを設置した図面となります。

表紙	設計 近藤	審査 窪田	審査 一	承認 森	日付 25.03.27	件名 XJ-10 鹿児島仕様 支柱省略工事	3-1
					尺度 A2:1/30	図名 処理槽一般構造図	図番 S250820010
							1P010-1/1