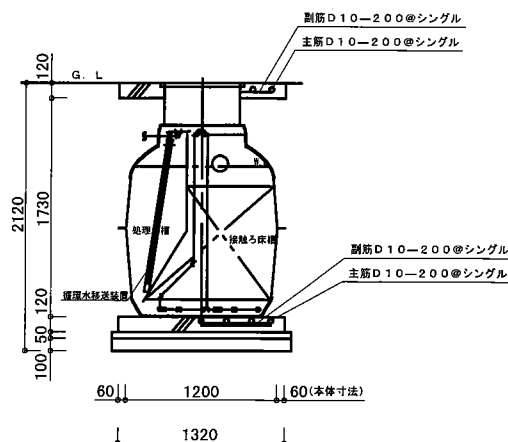
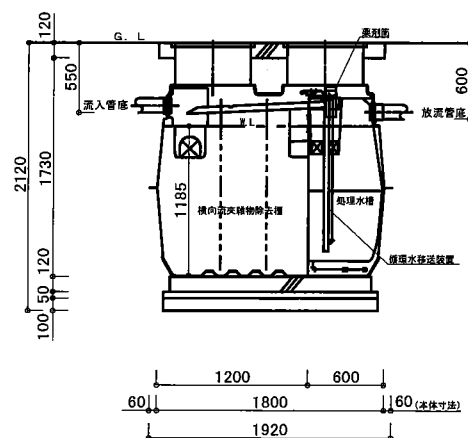
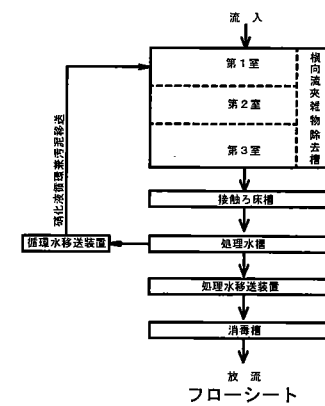
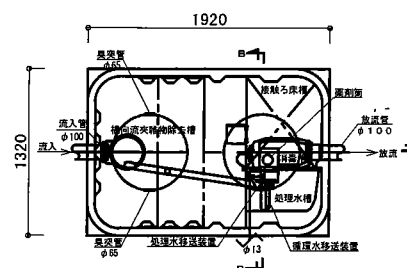
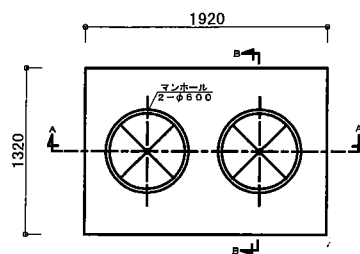


ダイエックス浄化槽	
型式	XJ-7
型式認定番号	B-24-H-002
仕 様 表	
分類	合併処理
処理計画人員	7 人
処理計画汚水量	1 4 m ³ / 日
流入水質	BOD 200mg/L
	T-N 45mg/L
	TP 1.5mg/L
放流水質	BOD 20mg/L
	T-N 20mg/L
	TP 0.5mg/L
処理方式	横間流夾雑物除去接触ろ床曝気方式
有 効 容 量 (m ³)	
横間流夾雑物除去槽	1. 4 7 1
接触ろ床槽	0. 5 0 1
処理水槽	0. 2 1 5
消毒槽	0. 0 1 5
電気機器仕様	
ブロウ	100V・单相・51W
ポンプ	1台

注記

スラブ荷重は、 $T-2$ とする。

マンホールは、FRP製とする。

臭突工事は、処理槽工事外とする。

臭突横引き配管は、上り勾配施工とする。

流入・放流配管は、処理槽工事外とする。

処理槽流入部付近に給水栓を設けること。但し、処理槽工事外とする。

本図は、嵩上げ材H=300mmを設置した図面となります。